


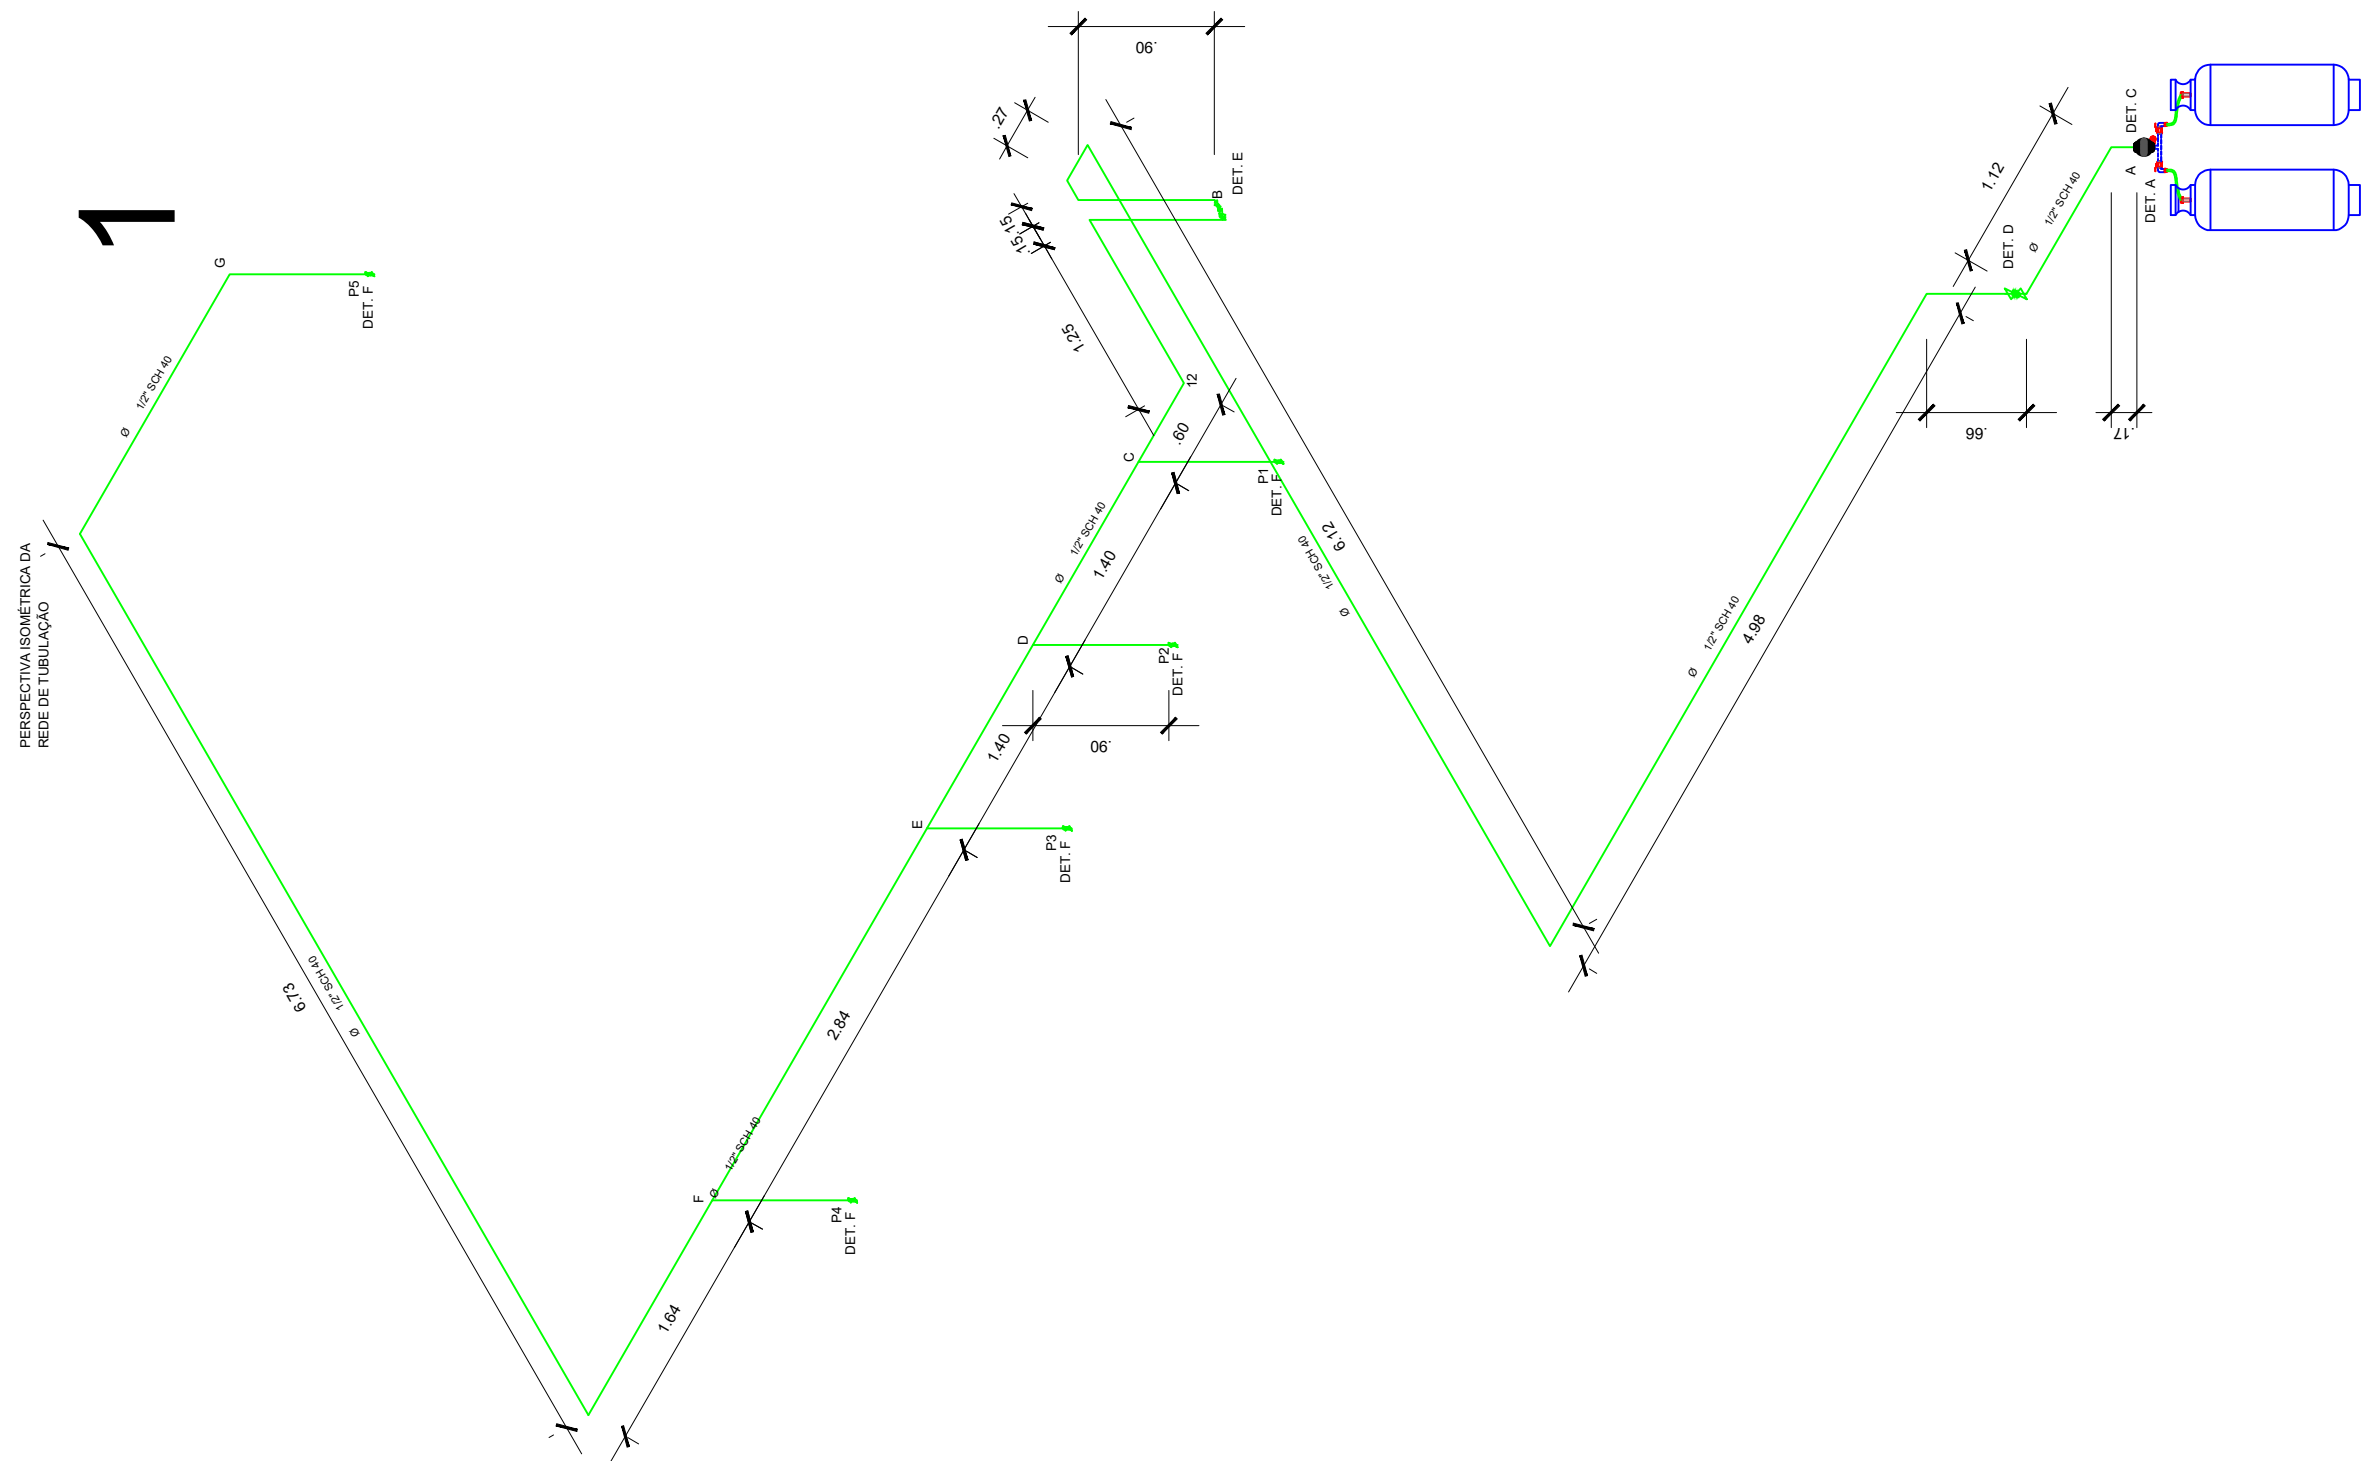

PONTO	ITEM	CONSUMO	PRESSÃO
P1	Fotômetro de Chama	200 g/h	0,5 kgf/cm ²
P2	Fotômetro de Chama	200 g/h	0,5 kgf/cm ²
P3	Fotômetro de Chama	200 g/h	0,5 kgf/cm ²
P4	Bico de Bunsen	180 g/h	0,06 kgf/cm ²
P5	Bico de Bunsen	180 g/h	0,06 kgf/cm ²

ESC.: 1:50

PROJETO GLP - REFORMA LAB. MULTIUSUÁRIOS MODULO A - FACUL. DE AGRONOMIA DA UNIRV		
AUTOR DO PROJETO:	ANDERSON INÁCIO JUNQUEIRA JÚNIOR	DATA: 09/11/2021
ENGENHEIRO MECÂNICO CREA 22.501-D		ESCALA: INDICADA
UniRV - Universidade de Rio Verde CNPJ: 01.815.216/0001-78		FOLHA
	UNIRV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE	05/06